










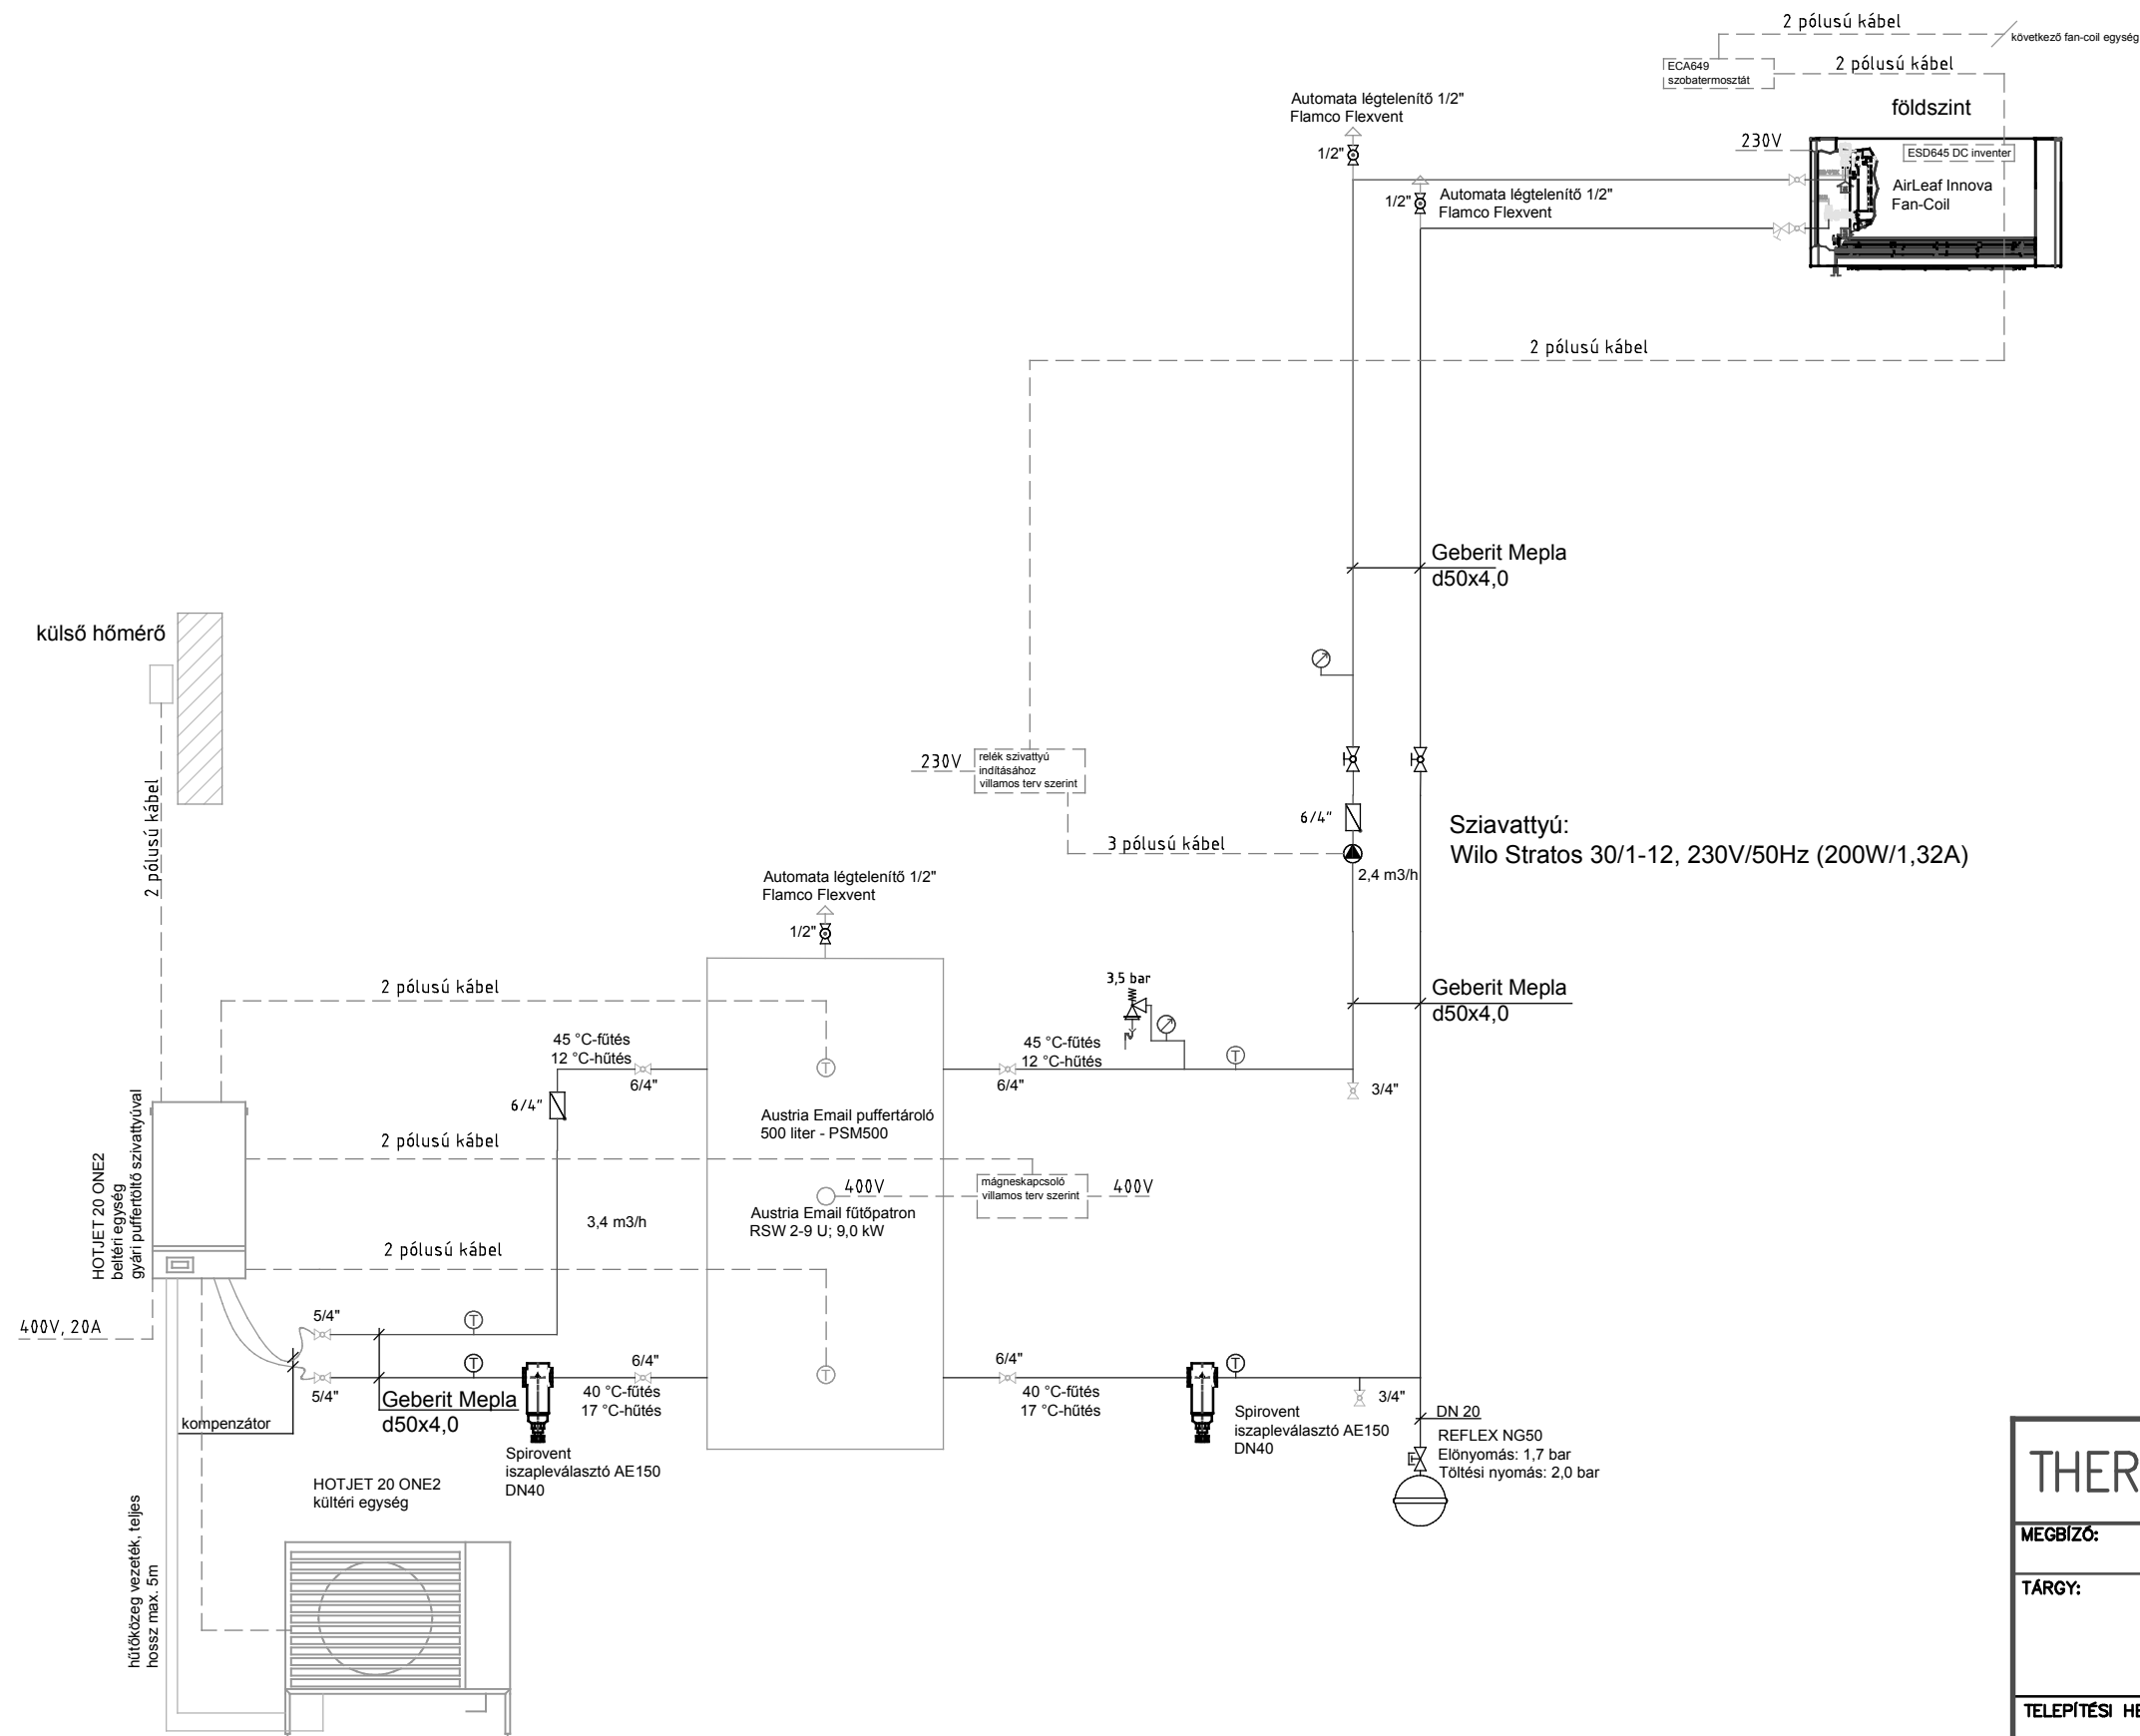




A belső hőleadók pontos kiosztását a pince- és földszinten a fűtési alaprajz és a függőleges csőterv tartalmazza.



*Jelmagyarázat:*

- |   |  |
|---|--|
|  | Fűtési előremenővezeték (hőlépcső: 42°C)                               |
|  | Fűtési visszatérővezeték (hőlépcső: 37°C)                              |
|  | Folyékony hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)        |
|  | Gázalmazállapotú hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék) |
|  | Tágulási vezeték   |
|  | Biztonsági elzáró szelep   |
|  | Pillangó szelep  |
|  | Golyóscsap   |
|  | Biztonsági szelep (3,5 bar)  |
|  | Hőmérő   |
|  | Nyomásmérő   |
|  | Autómata légtelenítő   |
|  | Szennyfogó-szűrő   |

Megjegyzés:

Amennyiben a tervező képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a teendőkről állásfoglalást kell kérni!

A vezetékeket a légellenírási pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni!

A zárt tágulási tárnál, valamint az osztnál a leeresztő csonkokat a csatornába be kell kötni!

A fűtési vezetéket 19mm vtg. zárt cellás (Armacell gy. Armaflex AC típusú) szigeteléssel kell ellátni!

A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

<h1 style="margin: 0;">THERMIA Energetika Kft.</h1>		1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822	
MEGBÍZÓ:		Tab Város Önkormányzata	
TÁRGY:		KELT:	
		2017. 08. 21.	
Központi fűtés–hűtés Kapcsolási rajz		TERVFAJTA:	
		Kiviteli terv	
TELEPÍTÉSI HELY:		LÉPTÉK:	
		M=1: 50	
Tab rendőrőrs 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 35 30/1 Hrsz.		RAJZSZÁM:	
TERVEZŐ: Barczí Ferenc G 01-11788		GFH-4	
TÁRSZERVEZŐ: Dr. Méhes Szabolcs G 01-13025			