
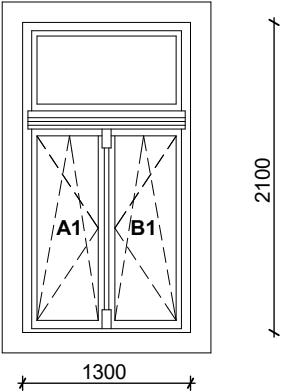


|  |                          |                                |                   |               |         |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------|
|  | A3 Építész Kft.          | Építésműhely                   | Külső nyílászárók | Tervefajta    | rajzsám |
|  | 1041 Budapest,           | Rendőrőrs - konszignáció       | nyílászáró        | Kiviteli terv |         |
|  | Károlyi L. u. 34. II/19. | hírsz.: hrsz 43/1              |                   | Épték 1:50    |         |
| www.a3epitesz.hu   | cím                      | 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49. |                   | Dátum         |         |
| info@a3epitesz.hu  |                          |                                |                   | 2017. 08. 07. | P_01    |


| Tétel | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Megnevezés | Menny. [db] |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|
| P_01  | 1300           | 2100          | Új tétel   | 12          |



| Üveg  |          |         |
|---|----------|---------|
| hőszigetelő műa. nyz, 2rtg LOW-E hőszig üveggel | A1<br>B1 | 2,730m² |
| Vasalat   |          |         |
| ÉNY stulpos balos, bukó                         | A1       | 1 db    |
| ÉNY stulpos balos, bukó                         | B1       | 1 db    |
| Kilincs   |          |         |
| Új LONDON, F9016 fehér                          | A1<br>B1 | 2 db    |


Megjegyzés:  
A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
A nyílászárók hőátbocsájtási tényezője 1,15 W/m2K értéknél nem lehet nagyobb.

| Tétel | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Megnevezés | Menny. [db] |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|
| P_02  | 1100           | 1550          | Új tétel   | 1           |




| Üveg   |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| hőszigetelő műa. nyz, 2rtg<br>LOW-E hőszig üveggel | A2<br>B2 | 1,705m <sup>2</sup> |
| Vasalat  |          |                     |
| DNY stulpos balos, bukó                            | A2       | 1 db                |
| DNY stulpos jobbos, bukó                           | B2       | 1 db                |
| Kilincs  |          |                     |
| Új LONDON, F9016 fehér                             | A2<br>B2 | 2 db                |

Megjegyzés:  
 A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
 A nyílászárók hőátbocsájtási tényezője 1,15 W/m2K értéknél nem lehet nagyobb.


|  |  |                          |                               |             |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------|
|  <b>A3 Építész Kft.</b><br>1041 Budapest,<br>Károlyi I. u. 34. II/19.<br>www.a3epitesz.hu<br>info@a3epitesz.hu | Terveztetés<br><b>Rendőrőrs - konszignáció</b> | <b>Külső nyílászárók</b> | Tervező<br>Kivitelező         | <b>D_03</b> |
|  | Hrsz.:<br><b>43/1</b>                          | nyílászáró               | Méret<br><b>1:50</b>          |             |
|  | Cím<br><b>8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.</b>   |                          | Dátum<br><b>2017. 08. 07.</b> |             |

| Tétel | Szélesség<br>[mm] | Magasság<br>[mm] | Megnevezés | Menny.<br>[db] |
|-------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| D_03  | 1450              | 1550             | Új tétel   | 1              |




| Üveg   |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| hőszigetelő műa. nyz, 2rtg<br>LOW-E hőszig üveggel | A3<br>B3 | 1,803m <sup>2</sup> |
| Vasalat  |          |                     |
| DK stulpos balos                                   | A3       | 1 db                |
| DK stulpos balos                                   | B3       | 1 db                |
| Kilincs  |          |                     |
| Új LONDON, F9016 fehér                             | A3<br>B3 | 2 db                |


Megjegyzés:  
 A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
 A nyílászárók hőátbocsátási tényezője 1,15 W/m2K értéknél nem lehet nagyobb.

|  |                          |  |                                |  |               |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
|  | A3 Építész Kft.          |  | tervfajta                      |  | rajtszám      |
|  | 1041 Budapest            |  | Kiviteli terv                  |  |               |
|  | Károlyi l. u. 34. II/19. |  | lépték                         |  |               |
|  | www.a3epitesz.hu         |  | 1:50                           |  |               |
| info@a3epitesz.hu  | Rendőrőrs - konszignáció |  | nyílászáró                     |  | D_04          |
|  | írsz.: hrsz 43/1         |  |                                |  |               |
|  | cím                      |  | 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49. |  | 2017. 08. 07. |
|  |                          |  |                                |  |               |


| Tétel | Szélesség<br>[mm] | Magasság<br>[mm] | Megnevezés | Menny.<br>[db] |
|-------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| D_04  | 900               | 600              | Új tétel   | 1              |



Megjegyzés:  
A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
A nyílászárók hőátbocsájtási tényezője 1,15 W/m2K értéknél nem lehet nagyobb.

|  |  |                   |                               |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  <b>A3 Építész Kft.</b><br>1041 Budapest,<br>Károlyi I. u. 34. II/19.<br>www.a3epitesz.hu<br>info@a3epitesz.hu | Tervező<br><b>Rendőrőrs - konszignáció</b>   | Külső nyílászárók | Tervező<br>Kiviteli terv      | Rajtszám<br><b>D_01</b> |
|  | Hrsz.:<br><b>hrs 43/1</b>                    | nyílászáró        | Mépték<br><b>1:50</b>         |                         |
|  | Cím<br><b>8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.</b> |                   | Dátum<br><b>2017. 08. 07.</b> |                         |


| Tétel | Szélesség<br>[mm] | Magasság<br>[mm] | Megnevezés | Menny.<br>[db] |
|-------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| D_01  | 1150              | 2100             | Új tétel   | 4              |




| Üveg   |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| hőszigetelő műa. nyz, 2rtg<br>LOW-E hőszig üveggel | <b>A4</b><br><b>B4</b> | <b>3,375m<sup>2</sup></b> |
| <b>Vasalat</b>                                     |                        |                           |
| ÉK stulpos balos, bukó                             | <b>A4</b>              | 1 db                      |
| ÉK stulpos balos, bukó                             | <b>B4</b>              | 1 db                      |
| <b>Kilincs</b>                                     |                        |                           |
| Új LONDON, F9016 fehér                             | <b>A4</b><br><b>B4</b> | 2 db                      |

#### Megjegyzés:

A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
 A nyílászárók hőátbocsájtási tényezője 1,15 W/m<sup>2</sup>K értéknél nem lehet nagyobb.

|  |   |                   |                                |                                |
|--|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  <b>A3 Építész Kft.</b><br>1041 Budapest,<br>Károlyi I. u. 34. II/19.<br>www.a3epitesz.hu<br>info@a3epitesz.hu | Tervezési feladat:<br><b>Rendőrőrs - konszignáció</b> | Külső nyílászárók | Tervező:<br>Kivitelező:        | Rajzszám:<br><b>P_05</b>       |
|  | Helyszín:<br>hrsz.: 43/1                              | nyílászáró        | Méret:<br>1:50                 | Dátum:<br><b>2017. 08. 07.</b> |
|  | Cím:<br>8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.                |                   | Dátum:<br><b>2017. 08. 07.</b> |                                |
|  |   |                   |                                |                                |


| Tétel | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Megnevezés | Menny. [db] |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|
| P_05  | 1250           | 2300          | Új tétel   | 2           |




| Üveg   |    |                     |
|--|----|---------------------|
| hőszigetelő műa. ajtó, 2rtg LOW-E hőszig üveggel | A5 | 2,877m <sup>2</sup> |
| Vasalat  |    |                     |
| Balos nyíló                                      | A5 | 1 db                |
|  |    |                     |
| Kilincs  |    |                     |
| Új LONDON, F9016 fehér                           | A5 | 1 db                |

#### Megjegyzés:

A feltüntetett nyitásmódok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
 A nyílászárók hőátbocsátási tényezője 1,15 W/m<sup>2</sup>K értéknél nem lehet nagyobb.

|  |  |                   |                               |             |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
|  <b>A3 Építész Kft.</b><br>1041 Budapest,<br>Károlyi I. u. 34. II/19.<br>www.a3epitesz.hu<br>info@a3epitesz.hu | Tervező<br><b>Rendőrs - konszignáció</b>     | Külső nyílászárók | Tervező<br>Kiviteli terv      | <b>P_06</b> |
|  | Hrsz.:<br><b>43/1</b>                        | nyílászáró        | Mépték<br><b>1:50</b>         |             |
|  | Cím<br><b>8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.</b> |                   | Dátum<br><b>2017. 08. 07.</b> |             |
|  |  |                   |                               |             |

| Tétel | Szélesség<br>[mm] | Magasság<br>[mm] | Megnevezés | Menny.<br>[db] |
|-------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| P_06  | 1000              | 2100             | Új tétel   | 1              |



|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Üveg</b>            |           |                           |
| hőszig. műa. ajtó      | <b>A6</b> | <b>2,310m<sup>2</sup></b> |
| <b>Vasalat</b>         |           |                           |
| Balos nyíló            | <b>A6</b> | 1 db                      |
|                        |           |                           |
| <b>Kilincs</b>         |           |                           |
| Új LONDON, F9016 fehér | <b>A6</b> | 1 db                      |

**Megjegyzés:**

A feltüntetett nyitásirányok csak javasoltak, így azok a megbízó igényei szerint kialakítandóak a helyszínen.  
 A nyílászárók hőátbocsájtási tényezője 1,15 W/m<sup>2</sup>K értéknél nem lehet nagyobb.