


A belső hőleadók pontos kiosztását a pince- és földszinten a fűtési alaprajz és a függőleges csőterv tartalmazza.

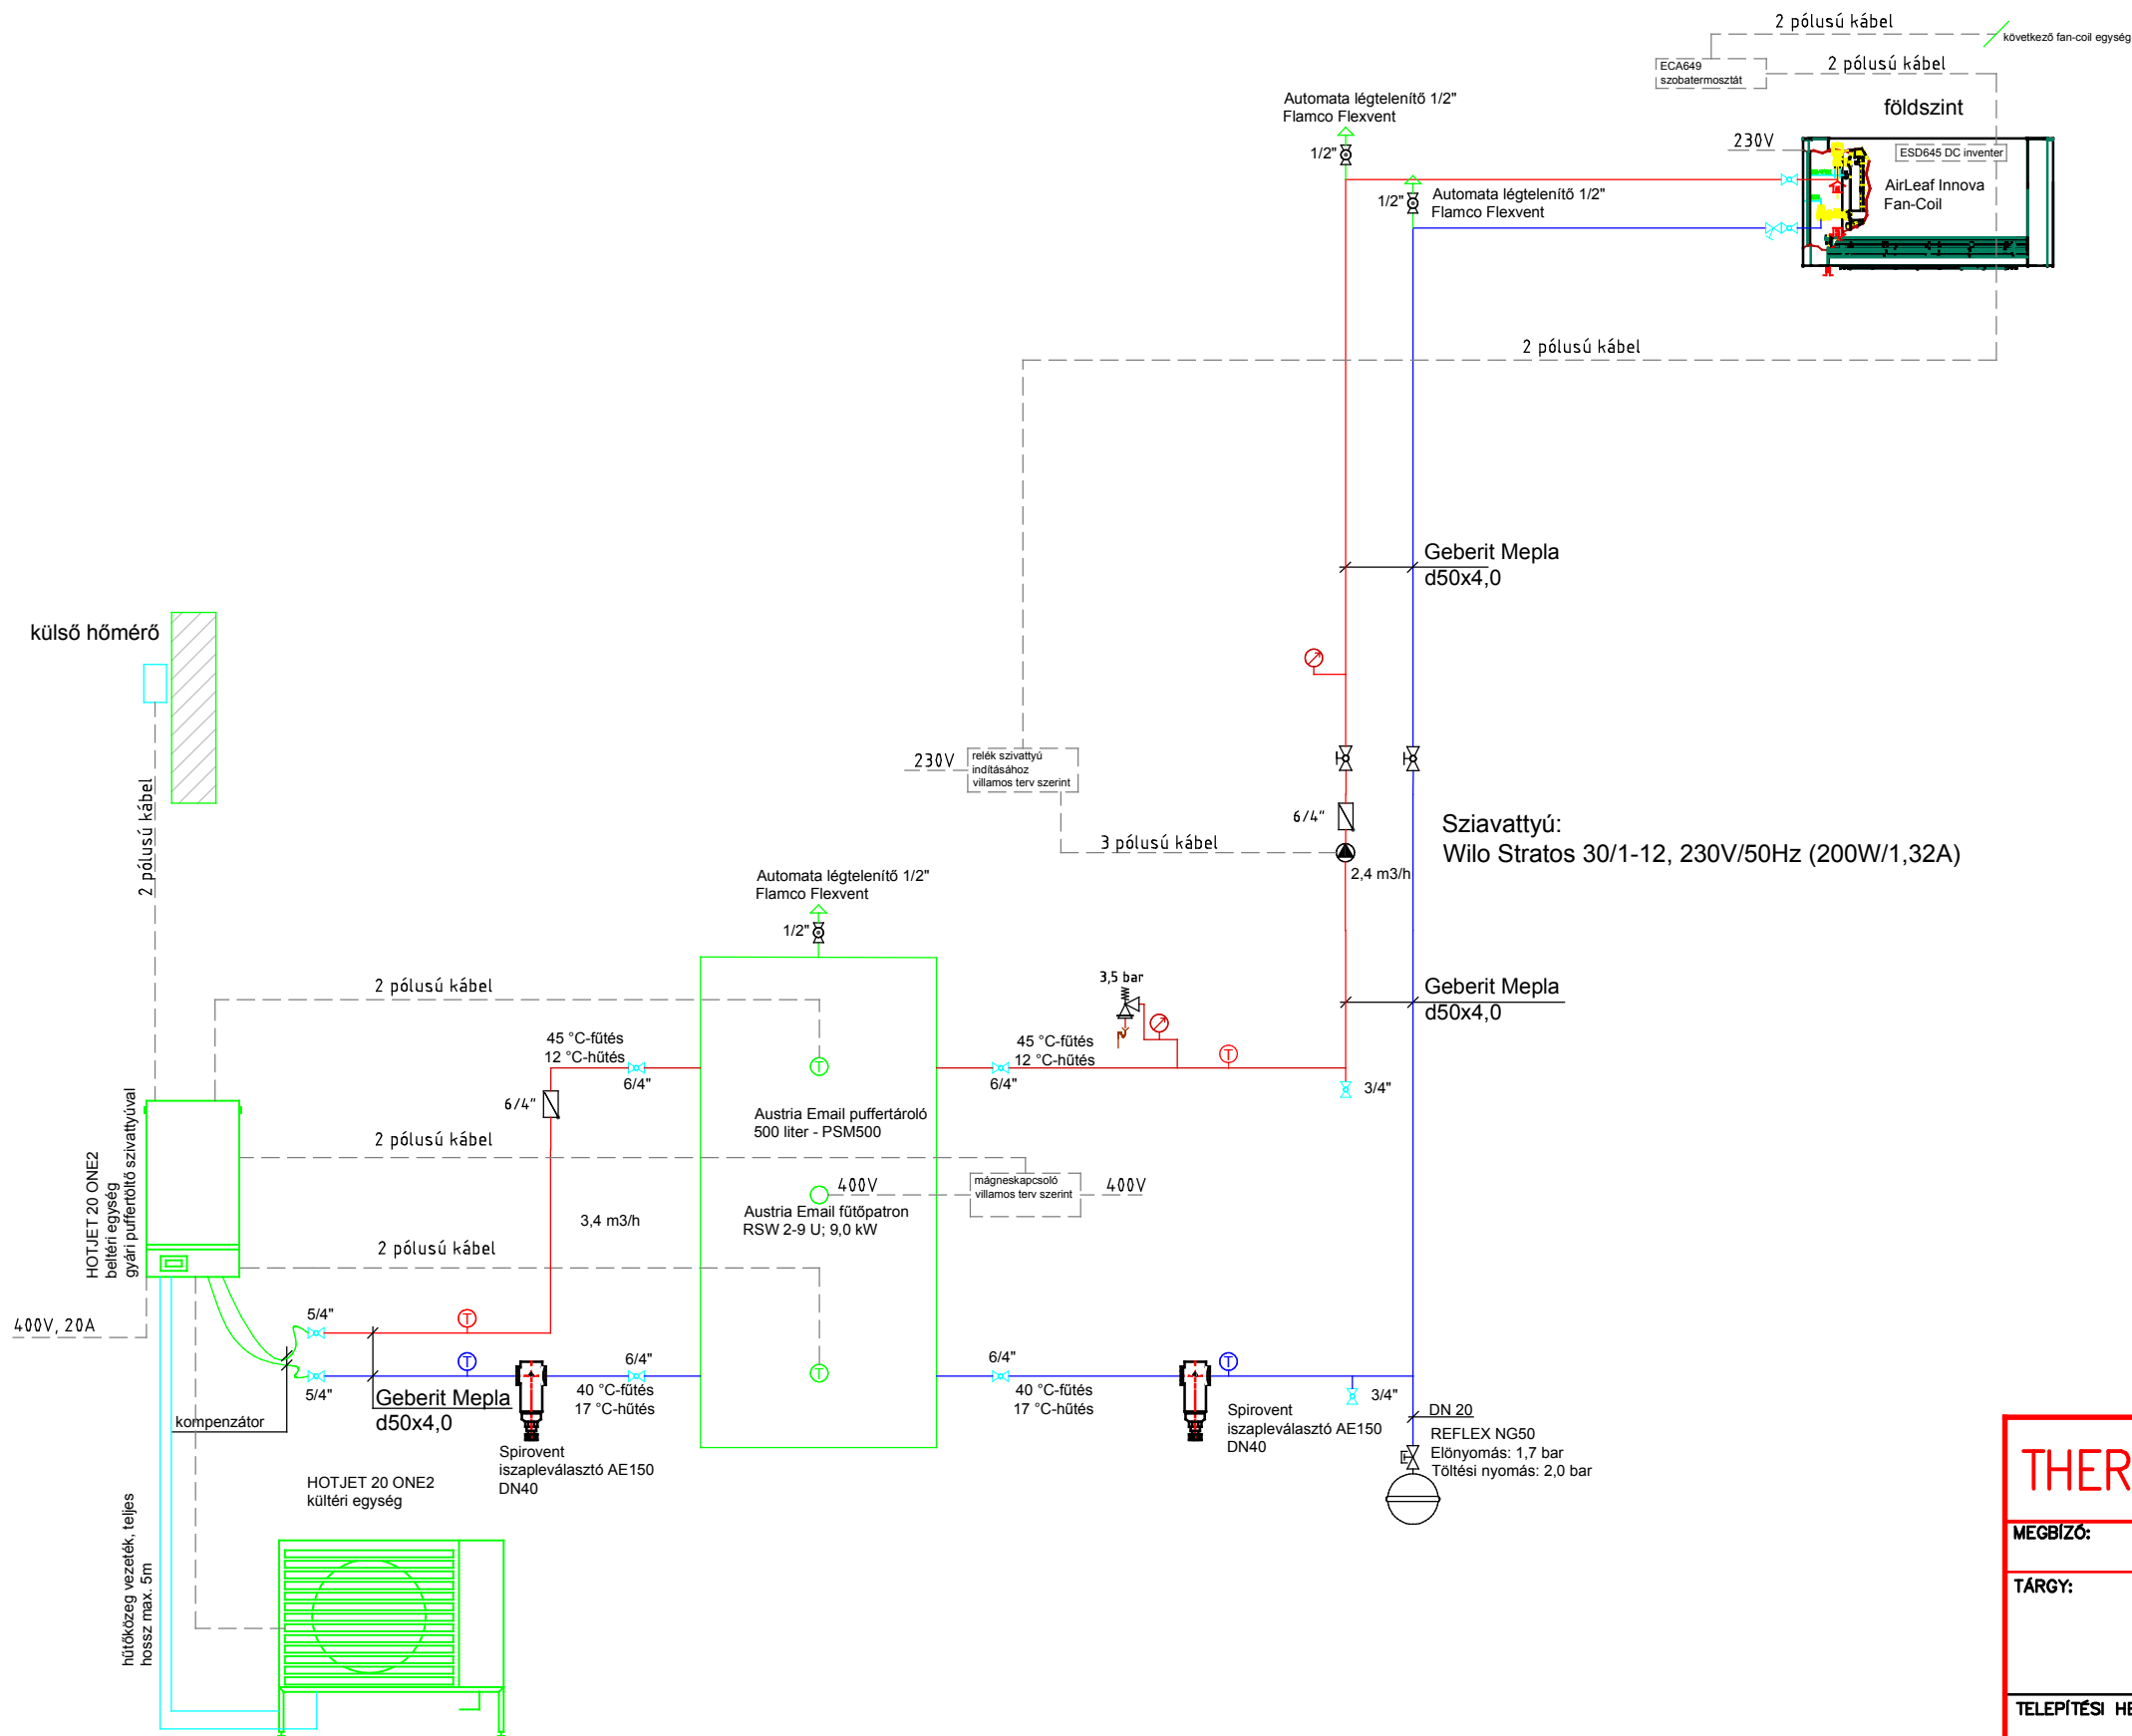

**Jelmagyarázat:**

- Fűtési előremenővezeték (hőlépcső: 42°C)
- Fűtési visszatérővezeték (hőlépcső: 37°C)
- Folyékony hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)
- Gázhalmazállapotú hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Automata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

**Megjegyzés:**

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a teendőkről állásfoglalást kell kérni! A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni! A zárt tágulási tárolónál, valamint az osztónál a leeresztő csatlakozásokat a csatornába be kell kötni! A fűtési vezetékeket 19mm vtg. zárt cellás (Armacelex gy. Armaflex AC típusú) szigeteléssel kell ellátni! A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

THERMIA Energetika Kft.		1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822	
MEGBÍZÓ:		Tab Város Önkormányzata	
TÁRGY:	Központi fűtés-hűtés Kapcsolási rajz	KELT:	2017. 08. 21.
		TERVFAJTA:	Kiviteli terv
TELEPÍTÉSI HELY:	Tab rendőrőrs 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 35 30/1 Hrsz.	LÉPTÉK:	M=1: 50
		RAJZSZÁM:	GFH-4
TERVEZŐ:	Barcsi Ferenc	G 01-11788	
TÁRSZERVEZŐ:	Dr. Méhes Szabolcs	G 01-13025	